

PRESSEKONFERENZ

Dr. Christian Stöckl

Vorsitzender des Aufsichtsrates

DI Rudolf Lipold


Salzburger Flughafen GmbH

Prof. DI Dr. Hans-Peter Hutter

Facharzt

Altlastensanierung Löschschaum

Betroffene Fläche

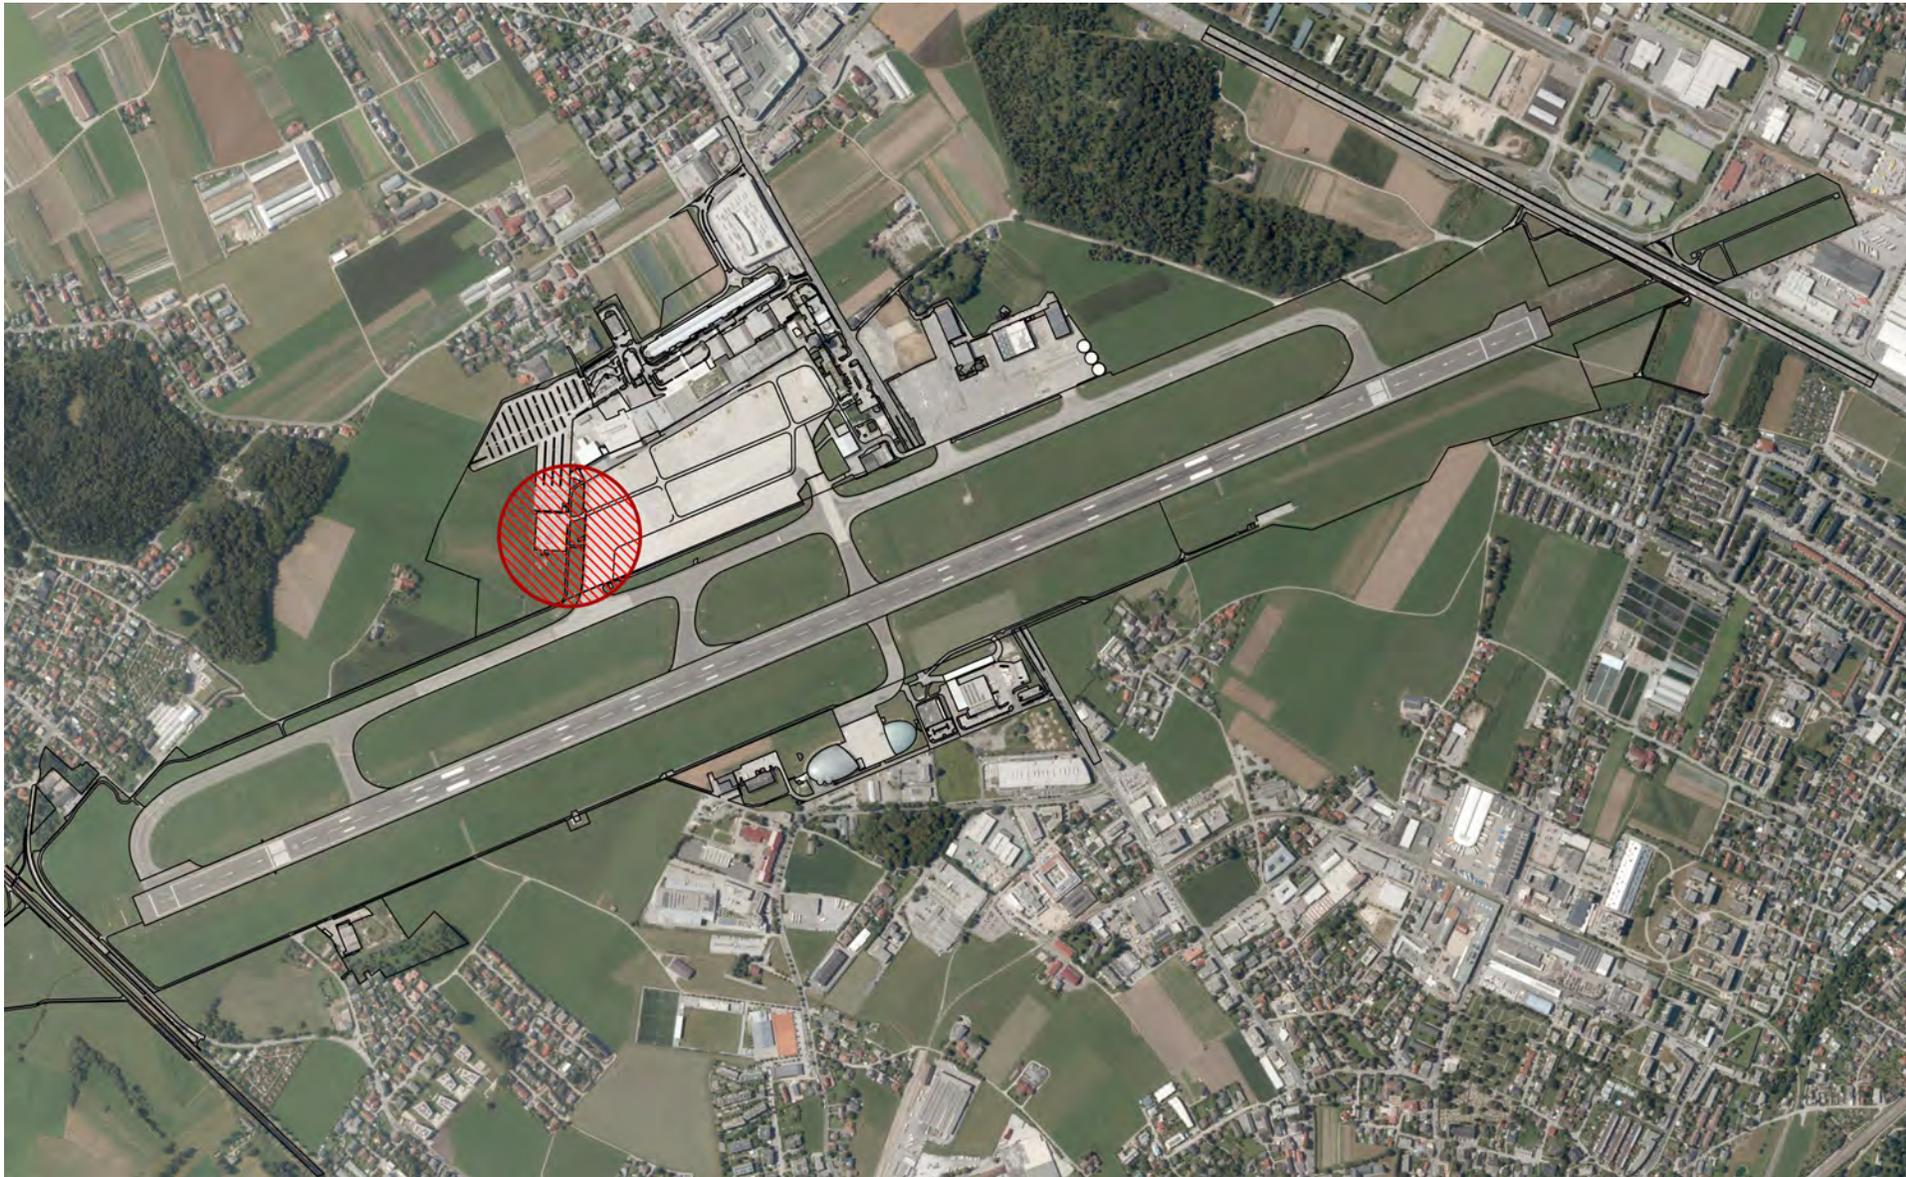


Bodenuntersuchung


Drei Hauptbereiche
bisher identifiziert

Vertikale und horizontale
Abgrenzung des PFAS
Eintrages

Untersuchungen in
Teilbereichen gehen
weiter

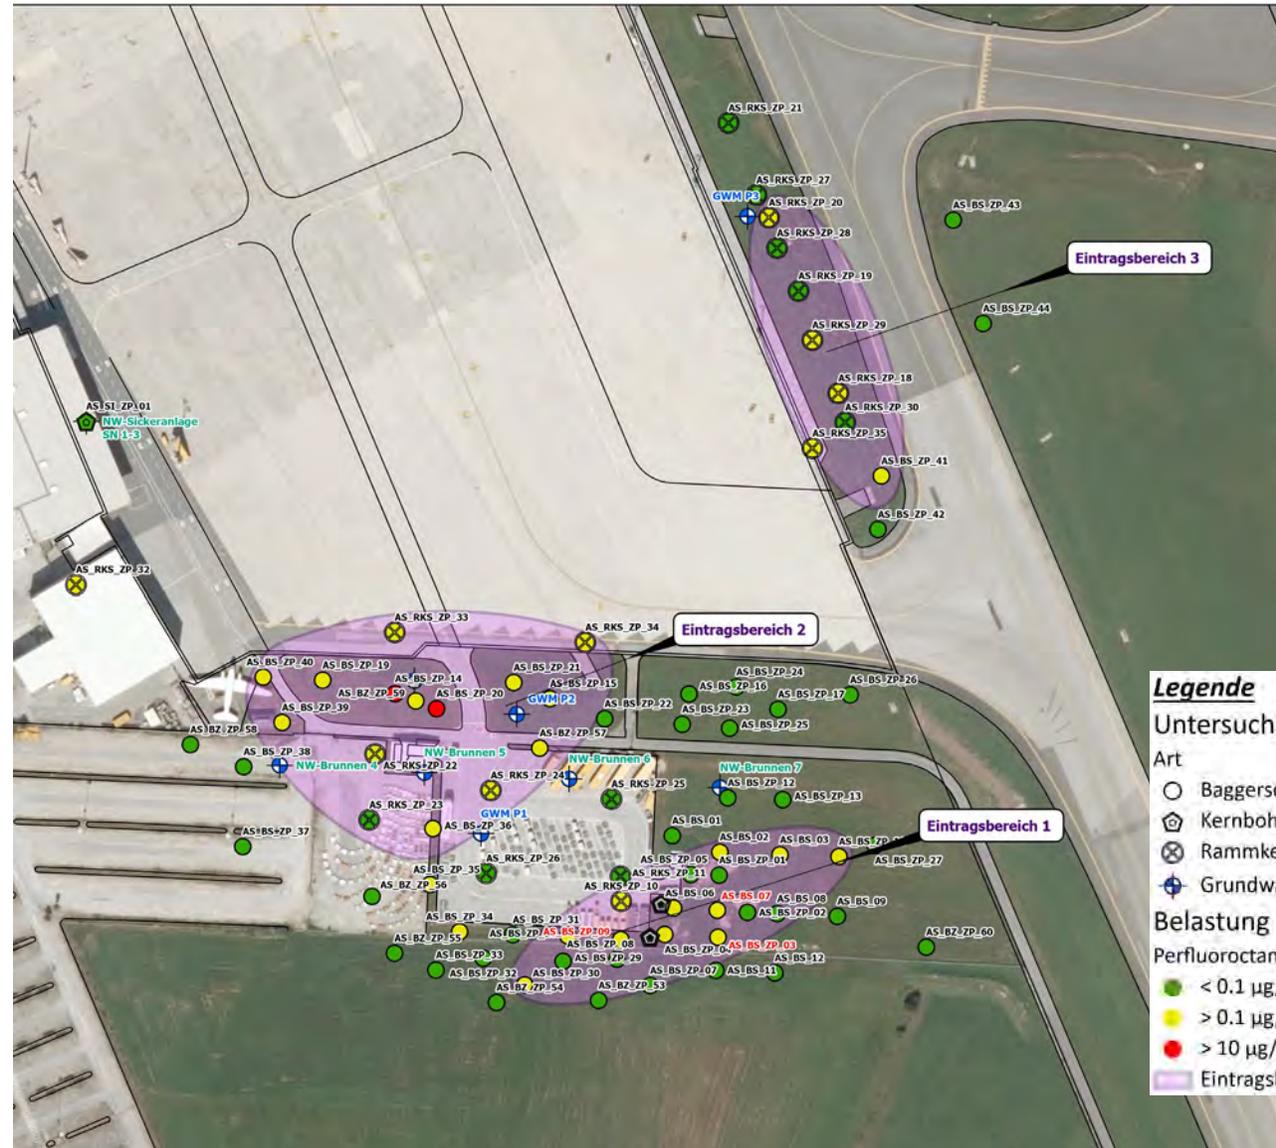

Grundwassermonitoring

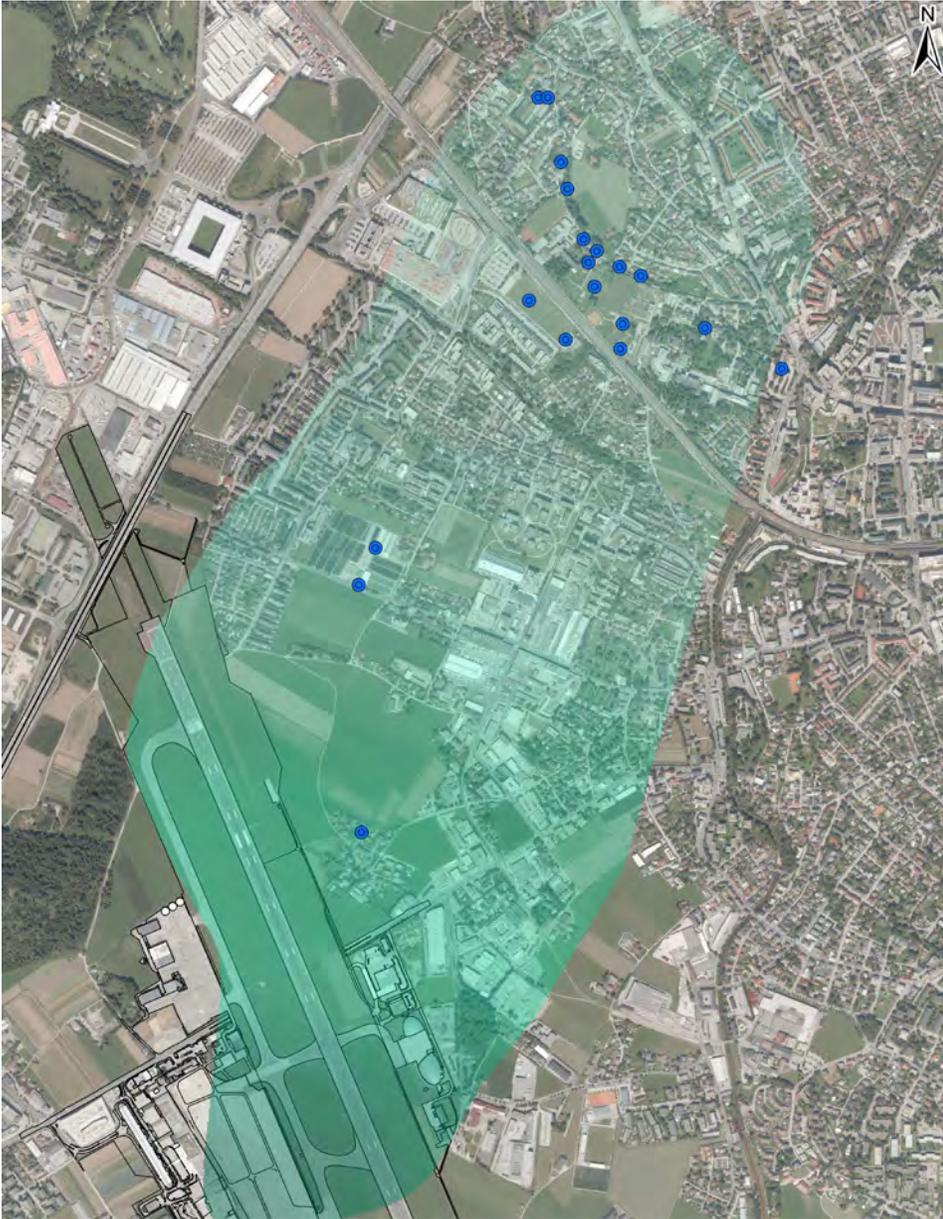

Trinkwasser ist nicht betroffen (öffentliche Versorger nutzen dieses Grundwasser nicht)

Recherche relevanter betroffener Nutzungen (Privatbrunnen mit gelegentlicher Nutzung für den Eigenbedarf, Gemüseanbau mit Bewässerung)

Maßnahmen:

Beprobungen bei 35 Brunnen

Kontaktaufnahme mit Trinkwassernutzern

ZIEL - Unterschreitung des Trinkwassergrenzwertes im Grundwasser

mögliche Kombinationen einzelner Methoden wird evaluiert bis

- Grundwasserentnahme und Reinigung
- Bodenaustausch und –entsorgung (Bodenwäsche/Deponierung)
- Einkapselung mit unterirdischen Wänden
- Abdichten der Oberfläche (Asphalt, Überbauung weniger belasteter Bereiche)
- Unterirdische Reinigungswände